



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ (TJAM)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

REFERÊNCIA – Pedido de Esclarecimento ao Edital do **Pregão Eletrônico nº. 060/2017**, processo administrativo nº 2017/309, cujo objeto é a **contratação** de empresa para fornecimento e instalação de **cabeamento estruturado de rede de telemática** no Novo Fórum Cível para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência do edital.

Ao **Portal do Licitante**.

QUESTIONAMENTO:

O inteiro teor do Pedido de Esclarecimento encontra-se disponível no http://www.tjam.jus.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1610&Itemid=168.

**RESPOSTA AO 2º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 060/2017**

Considerando o pedido de esclarecimento do **Portal do Licitante**, a pregoeira apresenta resposta, fundamentada pelo setor técnico demandante, conforme segue:

RESPOSTA:

Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação respondeu aos questionamentos da seguinte forma:

Questionamento 01: “R: Do ponto de vista do material de contato RJ-45 sim, correto o entendimento. Porém, do ponto de vista do material de contato 110 IDC, os contatos devem ser em Bronze fosforoso com 100µin (2,54µm) de níquel e estanhado;”

Questionamento 02: “R: Correto o entendimento;”

Questionamento 03: “R: Sim, estes assessórios serão de responsabilidade da CONTRATADA para execução deste projeto de telemática.”

Manaus, 12 de dezembro de 2017.

Tatiana Paz de Almeida
Pregoeira

Zimbra

gabriela.mota@tjam.jus.br

Re: SPAM>QUESTIONAMENTO - PREGÃO 60/2017**De :** Diogo Mendonça de Sousa <diogo.mendonca@tjam.jus.br>

Ter, 12 de dez de 2017 10:08

Assunto : Re: SPAM>QUESTIONAMENTO - PREGÃO 60/2017 3 anexos**Para :** Gabriela Mota <gabriela.mota@tjam.jus.br>**Cc :** Thiago Facundo Magalhães Franco <thiago.franco@tjam.jus.br>, breno corado <breno.corado@tjam.jus.br>, Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação <ti@tjam.jus.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Diogo Mendonça de Sousa
Técnico em Telecomunicações - CREA-AM 041214604-5
Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS - TJAM
2129-6767

De: "Gabriela Mota" <gabriela.mota@tjam.jus.br>**Para:** "Diogo Mendonça de Sousa " <diogo.mendonca@tjam.jus.br>, "Thiago Facundo Magalhães Franco" <thiago.franco@tjam.jus.br>, "breno corado" <breno.corado@tjam.jus.br>, "Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação" <ti@tjam.jus.br>**Cc:** "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>**Enviadas:** Terça-feira, 12 de dezembro de 2017 8:19:40**Assunto:** Fwd: SPAM>QUESTIONAMENTO - PREGÃO 60/2017

Prezados, bom dia!

Encaminhamos abaixo pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico **060/2017**, que tem por objeto a **Contratação** de empresa para **fornecimento e instalação de cabeamento estruturado de rede de telemática no Novo Fórum Cível** para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência do edital.

Solicitamos, por gentileza, que se manifestem acerca do questionamento apresentado pela empresa interessada, e lembramos cordialmente que em atendimento à cláusula 5a do Edital, assim como ao parágrafo primeiro do art. 12 do Decreto 3.555/2010, necessitamos responder à empresa interessada em 24 horas. Destarte, contamos com a resposta da Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação até às **11:00h** de hoje, 12/12/2017.

Atenciosamente,

Gabriela Mota
Estagiária - CPL

De: "Henrique Guth" <henrique.guth@oportaldolicitante.com>**Para:** "CPL" <cpl@tjam.jus.br>**Enviadas:** Segunda-feira, 11 de dezembro de 2017 17:59:08**Assunto:** SPAM>QUESTIONAMENTO - PREGÃO 60/2017

APÓS AS RESPOSTAS APRESENTADAS AOS NOSSOS QUESTIONAMENTOS, SURGIRAM NOVAS DÚVIDAS QUE PRECISAM SEREM ESCLARECIDAS!!!!

REFERENTE À LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 060/2017-TJAM, A SER REALIZADA NO DIA 14/12/2017, ÀS 11:00 HORAS, ATRAVÉS DO *SITE* <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>, QUE TEM COMO OBJETO **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE DE TELEMÁTICA NO NOVO FÓRUM CÍVEL, PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL**, VIMOS SOLICITAR A NECESSIDADE DE RESPOSTA QUANTO AOS QUESTIONAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS:


PEDIDO DE ESCARECIMENTO

QUESTIONAMENTO 1 E 2

Conforme resposta 1 enviada as 15:28



Porém na resposta 3 e 4 enviada as 15:28

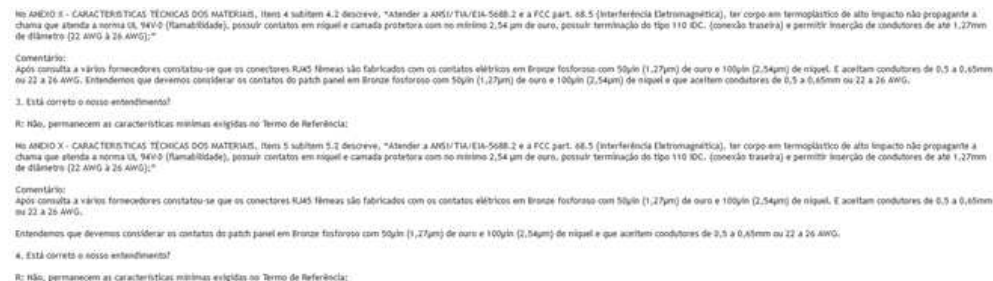

Comentário:

Conforme resposta ao questionamento 3 enviado alterou a resposta do questionamento 1 enviado.

Perguntamos:

1. Devemos considerar o conector contendo os contatos em Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel. Está correto nosso entendimento?


R: Do ponto de vista do material de contato RJ-45 sim, correto o entendimento. Porém, do ponto de vista do material de contato 110 IDC, os contatos devem ser em Bronze fosforoso com 100µin (2,54µm) de níquel e estanhado.

2. Devemos considerar que os conectores aceitem condutores de 0,5 a 0,65mm ou 22 a 26 AWG. Está correto nosso entendimento?

R: Correto o entendimento.

QUESTIONAMENTO 3

Conforme resposta 1 enviada as 14:06

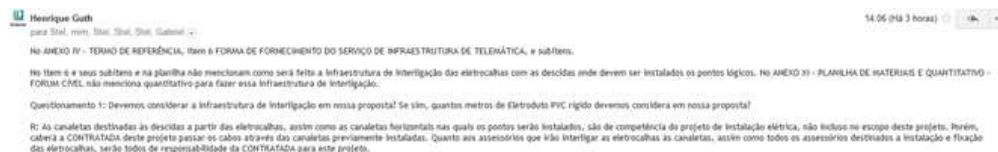

Comentário:

Conforme resposta não ficou claro se devemos considerar a infraestrutura de interligação entre a eletrocalha que será instalada pela Contratada

neste processo e a infraestrutura de canaletas de descidas de responsabilidade do projeto elétrico.

Perguntamos:

3. Devemos considerar os acessórios de interligação entre as canaletas de descidas e a eletrocalha perfurada em nossa proposta?

R: Sim, estes acessórios serão de responsabilidade da CONTRATADA para execução deste projeto de telemática.

Atenciosamente,



O PORTAL DO
Licitante
CONSULTORIA EM LICITAÇÕES

Henrique Guth
Diretor

61 3710-4700 | 61 9 9187-4747
www.oportaldolicitante.com | henrique.guth@oportaldolicitante.com | SMLN MI 09 | Conj. 5 | casa 20 | Setor de Mansões do Lago Norte | Brasília-DF | CEP 71540-101

 @oportaldolicitante  @portallicitante  @oportaldolicitante

"Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito."

Romanos 8:28



image.png
24 KB



image.png
76 KB



image.png
43 KB

De : Diogo Mendonça de Sousa <diogo.mendonca@tjam.jus.br>

Ter, 12 de dez de 2017 08:43

Assunto : Read-Receipt: Fwd: SPAM>QUESTIONAMENTO - PREGÃO 60/2017

 1 anexo

Para : Gabriela Mota <gabriela.mota@tjam.jus.br>

A mensagem enviada em 12 de Dezembro de 2017 8h19min40s GMT-04:00 para diogo.mendonca@tjam.jus.br com o assunto "Fwd: SPAM>QUESTIONAMENTO - PREGÃO 60/2017" foi exibida. Isso não garante que a mensagem tenha sido lida ou compreendida.



Desconhecido <multipart/report>
0 B

De : Gabriela Mota <gabriela.mota@tjam.jus.br>

Ter, 12 de dez de 2017 08:19

Assunto : Fwd: SPAM>QUESTIONAMENTO - PREGÃO 60/2017

 3 anexos

Para : Diogo Mendonça de Sousa <diogo.mendonca@tjam.jus.br>, Thiago Facundo Magalhães Franco <thiago.franco@tjam.jus.br>, Breno Figueiredo Corado <breno.corado@tjam.jus.br>, Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação <ti@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por TATIANA PAZ DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://saad.tjam.jus.br/atendimento/> e informe o processo TJJAM 2017/000309 e o código 2M60UC1X.

Prezados, bom dia!

Encaminhamos abaixo pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico **060/2017**, que tem por objeto a **Contratação** de empresa para **fornecimento e instalação de cabeamento estruturado de rede de telemática no Novo Fórum Cível** para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência do edital.

Solicitamos, por gentileza, que se manifestem acerca do questionamento apresentado pela empresa interessada, e lembramos cordialmente que em atendimento à cláusula 5a do Edital, assim como ao parágrafo primeiro do art. 12 do Decreto 3.555/2010, necessitamos responder à empresa interessada em 24 horas. Destarte, contamos com a resposta da Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação até às **11:00h** de hoje, 12/12/2017.

Atenciosamente,

Gabriela Mota
Estagiária - CPL

De: "Henrique Guth" <henrique.guth@oportaldolicitante.com>

Para: "CPL" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Segunda-feira, 11 de dezembro de 2017 17:59:08

Assunto: SPAM>QUESTIONAMENTO - PREGÃO 60/2017

APÓS AS RESPOSTAS APRESENTADAS AOS NOSSOS QUESTIONAMENTOS, SURTIRAM NOVAS DÚVIDAS QUE PRECISAM SEREM ESCLARECIDAS!!!!

REFERENTE À LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 060/2017-TJAM, A SER REALIZADA NO DIA 14/12/2017, ÀS 11:00 HORAS, ATRAVÉS DO *SITE* <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>, QUE TEM COMO OBJETO **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE DE TELEMÁTICA NO NOVO FÓRUM CÍVEL, PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL**, VIMOS SOLICITAR A NECESSIDADE DE RESPOSTA QUANTO AOS QUESTIONAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS:

PEDIDO DE ESCARECIMENTO

QUESTIONAMENTO 1 E 2

Conforme resposta 1 enviada as 15:28

 Henrique Guth

para: Sueli, Rom, Sueli, Sueli, Gabriel <>

11:28 (há 1 hora)

No ANEXO X - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MATERIAIS, Item 3 subitem 3.2 descreve: "Deve possuir contatos em níquel e camada protetora com 2,54 µm em ouro."

Comentário:
Após consulta a vários fornecedores constatou-se que os conectores RJ45 fêmeas são fabricados com os contatos elétricos em Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel. Entendemos que devemos considerar o conector contendo os contatos em Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel.

1. Está correto nosso entendimento?

R: Correto o entendimento;

Porém na resposta 3 e 4 enviada as 15:28

 Henrique Guth

para: Sueli, Rom, Sueli, Sueli, Gabriel <>

11:28 (há 1 hora)

No ANEXO X - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MATERIAIS, Item 4 subitem 4.2 descreve: "Atender a ANSI/TIA/EIA-568B-2 e a FCC part. 68.5 (Interferência Eletromagnética), ter corpo em termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94V-0 (Flamabilidade), possuir contatos em níquel e camada protetora com no mínimo 2,54 µm de ouro, possuir terminação do tipo 110 IDC. (conexão traseira) e permitir inserção de condutores de até 1,27mm de diâmetro (22 AWG a 26 AWG)."

Comentário:
Após consulta a vários fornecedores constatou-se que os conectores RJ45 fêmeas são fabricados com os contatos elétricos em Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel. E aceitam condutores de 0,5 a 0,65mm ou 22 a 26 AWG. Entendemos que devemos considerar os contatos do patch panel em Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel e que aceitem condutores de 0,5 a 0,65mm ou 22 a 26 AWG.

3. Está correto o nosso entendimento?

R: Não, permanecem as características mínimas exigidas no Termo de Referência;

No ANEXO X - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MATERIAIS, Item 5 subitem 5.2 descreve: "Atender a ANSI/TIA/EIA-568B-2 e a FCC part. 68.5 (Interferência Eletromagnética), ter corpo em termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94V-0 (Flamabilidade), possuir contatos em níquel e camada protetora com no mínimo 2,54 µm de ouro, possuir terminação do tipo 110 IDC. (conexão traseira) e permitir inserção de condutores de até 1,27mm de diâmetro (22 AWG a 26 AWG)."

Comentário:
Após consulta a vários fornecedores constatou-se que os conectores RJ45 fêmeas são fabricados com os contatos elétricos em Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel. E aceitam condutores de 0,5 a 0,65mm ou 22 a 26 AWG.

Entendemos que devemos considerar os contatos do patch panel em Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel e que aceitem condutores de 0,5 a 0,65mm ou 22 a 26 AWG.

4. Está correto o nosso entendimento?

R: Não, permanecem as características mínimas exigidas no Termo de Referência;

Comentário:


Conforme resposta ao questionamento 3 enviado alterou a resposta do questionamento 1 enviado.

Perguntamos:

1. Devemos considerar o conector contendo os contatos em Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel. Está correto nosso entendimento?
2. Devemos considerar que os conectores aceitem condutores de 0,5 a 0,65mm ou 22 a 26 AWG. Está correto nosso entendimento?

QUESTIONAMENTO 3

Conforme resposta 1 enviada as 14:06

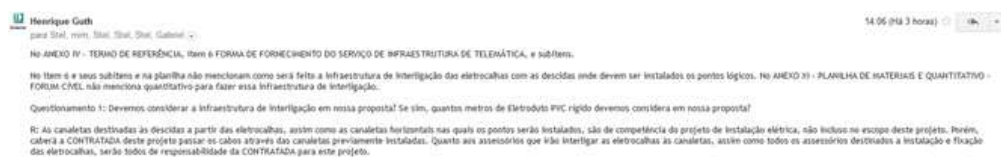

Comentário:

Conforme resposta não ficou claro se devemos considerar a infraestrutura de interligação entre a eletrocalha que será instalada pela Contratada neste processo e a infraestrutura de canaleta de descidas de responsabilidade do projeto elétrico.

Perguntamos:

3. Devemos considerar os acessórios de interligação entre as canaletas de descidas e a eletrocalha perfurada em nossa proposta?

Atenciosamente,



"Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito."
Romanos 8:28





image.png
43 KB

De : Gabriela Mota <gabriela.mota@tjam.jus.br>

Ter, 12 de dez de 2017 08:19

Assunto : Fwd: SPAM>QUESTIONAMENTO - PREGÃO 60/2017

3 anexos

Para : Diogo Mendonça de Sousa <diogo.mendonca@tjam.jus.br>, Thiago Facundo Magalhães Franco <thiago.franco@tjam.jus.br>, Breno Figueiredo Corado <breno.corado@tjam.jus.br>, Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação <ti@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Prezados, bom dia!

Encaminhamos abaixo pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico **060/2017**, que tem por objeto a **Contratação** de empresa para **fornecimento e instalação de cabeamento estruturado de rede de telemática no Novo Fórum Cível** para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência do edital.

Solicitamos, por gentileza, que se manifestem acerca do questionamento apresentado pela empresa interessada, e lembramos cordialmente que em atendimento à cláusula 5a do Edital, assim como ao parágrafo primeiro do art. 12 do Decreto 3.555/2010, necessitamos responder à empresa interessada em 24 horas. Destarte, contamos com a resposta da Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação até às **11:00h** de hoje, 12/12/2017.

Atenciosamente,

Gabriela Mota
Estagiária - CPL

De: "Henrique Guth" <henrique.guth@oportaldolicitante.com>

Para: "CPL" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Segunda-feira, 11 de dezembro de 2017 17:59:08

Assunto: SPAM>QUESTIONAMENTO - PREGÃO 60/2017

APÓS AS RESPOSTAS APRESENTADAS AOS NOSSOS QUESTIONAMENTOS, SURGIRAM NOVAS DÚVIDAS QUE PRECISAM SEREM ESCLARECIDAS!!!!

REFERENTE À LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 060/2017-TJAM, A SER REALIZADA NO DIA 14/12/2017, ÀS 11:00 HORAS, ATRAVÉS DO *SITE* <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>, QUE TEM COMO OBJETO **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE DE TELEMÁTICA NO NOVO FÓRUM CÍVEL, PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL**, VIMOS SOLICITAR A NECESSIDADE DE RESPOSTA QUANTO AOS QUESTIONAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS:

PEDIDO DE ESCARECIMENTO

QUESTIONAMENTO 1 E 2

Conforme resposta 1 enviada as 15:28



Henrique Guth
para Stef, nom, Stel, Stel, Stel, Gabriel <>

11:28 (há 1 hora)

Re: ANEXO X - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MATERIAIS, item 3 subitem 3.2 descreve: "Deve possuir contatos em níquel e camada protetora com 2,54 µm em ouro."

Comentário:
Após consulta a vários fornecedores constatou-se que os conectores RJ45 fêmeas são fabricados com os contatos elétricos em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel.

Entendemos que devemos considerar o conector contendo os contatos em Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel.

1. Está correto nosso entendimento?

R: Correto o entendimento;

Porém na resposta 3 e 4 enviada as 15:28



Henrique Guth
para Stef, nom, Stel, Stel, Stel, Gabriel <>

11:28 (há 1 hora)

Re: ANEXO X - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MATERIAIS, item 4 subitem 4.2 descreve: "Atender a ANSI/TIA/EIA-568B.2 e a FCC part. 48.5 (Interferência Eletromagnética), ter corpo em termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94V-0 (flamabilidade), possuir contatos em níquel e camada protetora com no mínimo 2,54 µm de ouro, possuir terminação de tipo 110 IDC. (conexão traseira) e permitir inserção de condutores de até 1,27mm de diâmetro (22 AWG a 26 AWG)."

Comentário:
Após consulta a vários fornecedores constatou-se que os conectores RJ45 fêmeas são fabricados com os contatos elétricos em Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel. E aceitam condutores de 0,5 a 0,65mm ou 22 a 26 AWG. Entendemos que devemos considerar os contatos do patch panel em Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel e que aceitem condutores de 0,5 a 0,65mm ou 22 a 26 AWG.

3. Está correto o nosso entendimento?

R: Não, permanecem as características mínimas exigidas no Termo de Referência;

Re: ANEXO X - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MATERIAIS, item 5 subitem 5.2 descreve: "Atender a ANSI/TIA/EIA-568B.2 e a FCC part. 48.5 (Interferência Eletromagnética), ter corpo em termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94V-0 (flamabilidade), possuir contatos em níquel e camada protetora com no mínimo 2,54 µm de ouro, possuir terminação de tipo 110 IDC. (conexão traseira) e permitir inserção de condutores de até 1,27mm de diâmetro (22 AWG a 26 AWG)."

Comentário:
Após consulta a vários fornecedores constatou-se que os conectores RJ45 fêmeas são fabricados com os contatos elétricos em Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel. E aceitam condutores de 0,5 a 0,65mm ou 22 a 26 AWG.

Entendemos que devemos considerar os contatos do patch panel em Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel e que aceitem condutores de 0,5 a 0,65mm ou 22 a 26 AWG.

4. Está correto o nosso entendimento?

R: Não, permanecem as características mínimas exigidas no Termo de Referência;

Comentário:

Conforme resposta ao questionamento 3 enviado alterou a resposta do questionamento 1 enviado.

Perguntamos:

1. Devemos considerar o conector contendo os contatos em Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel. Está correto nosso entendimento?
2. Devemos considerar que os conectores aceitem condutores de 0,5 a 0,65mm ou 22 a 26 AWG. Está correto nosso entendimento?

QUESTIONAMENTO 3

Conforme resposta 1 enviada as 14:06



Henrique Guth
para Stef, nom, Stel, Stel, Stel, Gabriel <>

14:06 (há 3 horas)

Re: ANEXO IV - TERMO DE REFERÊNCIA, item 6 FORMA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TELEFONIA, e subitem:

No item 6 e seus subitem e na planilha não mencionam como será feita a infraestrutura de interligação das eletrocalhas com as descidas onde devem ser instalados os pontos lógicos. No ANEXO XI - PLANILHA DE MATERIAIS E QUANTITATIVO - FORUM CINEC, não menciona quantitativo para fazer essa infraestrutura de interligação.

Questionamento 1: Devemos considerar a infraestrutura de interligação em nossa proposta? Se sim, quantos metros de Eletroduto PVC rígido devemos considera em nossa proposta?

R: As canaletas destinadas às descidas a partir das eletrocalhas, assim como as canaletas horizontais nas quais os pontos serão instalados, são de competência do projeto de instalação elétrica, não incluso no escopo deste projeto. Porém, caberá a CONTRATADA deste projeto pensar os cabos através das canaletas previamente instaladas. Quanto aos acessórios que irão interligar as eletrocalhas as canaletas, assim como todos os acessórios destinados a instalação e fixação das eletrocalhas, serão todos de responsabilidade da CONTRATADA para este projeto.

Comentário:

Conforme resposta não ficou claro se devemos considerar a infraestrutura de interligação entre a eletrocalha que será instalada pela Contratada neste processo e a infraestrutura de canaleta de descidas de responsabilidade do projeto elétrico.

Perguntamos:

3. Devemos considerar os acessórios de interligação entre as canaletas de descidas e a eletrocalha perfurada em nossa proposta?

Atenciosamente,

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por TATIANA PAZ DE ALMEIDA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://saad.tjam.jus.br/atendimento/> e informe o processo TJ/AM 2017/000309 e o código 2M60UC1X.



O PORTAL DO
Licitante
CONSULTORIA EM LICITAÇÕES

Henrique Guth
Diretor

61 3710-4700 | 61 9 9187-4747
www.oportaldolicitante.com | henrique.guth@oportaldolicitante.com | SMLN MI 09 | Conj. 5 | casa 20 | Setor de Mansões do Lago Norte | Brasília-DF | CEP 71540-101

 @oportaldolicitante  @portallicitante  @oportaldolicitante

"Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito."
Romanos 8:28

 **image.png**
24 KB

 **image.png**
76 KB

 **image.png**
43 KB

De : Henrique Guth <henrique.guth@oportaldolicitante.com> Seg, 11 de dez de 2017 17:59
Assunto : SPAM>QUESTIONAMENTO - PREGÃO 60/2017 📎 3 anexos
Para : CPL <cpl@tjam.jus.br>

APÓS AS RESPOSTAS APRESENTADAS AOS NOSSOS QUESTIONAMENTOS, SURTIRAM NOVAS DÚVIDAS QUE PRECISAM SEREM ESCLARECIDAS!!!!

REFERENTE À LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 060/2017-TJAM, A SER REALIZADA NO DIA 14/12/2017, ÀS 11:00 HORAS, ATRAVÉS DO *SITE* <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>, QUE TEM COMO OBJETO **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE DE TELEMATICA NO NOVO FÓRUM CÍVEL, PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, VIMOS SOLICITAR A NECESSIDADE DE RESPOSTA QUANTO AOS QUESTIONAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS:**

PEDIDO DE ESCARECIMENTO

QUESTIONAMENTO 1 E 2

Conforme resposta 1 enviada as 15:28

 Henrique Guth
para: Stel, rom, Stel, Stel, Stel, Gabriel <...>
Re: AMEXO X - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MATERIAIS, Item 3 subitem 3.2 descreve: "Deve possuir contatos em níquel e camada protetora com 2,54 µm em ouro."
Comentário:
Após consulta a vários fornecedores constatou-se que os conectores RJ45 fêmeas são fabricados com os contatos elétricos em bronze fosforescente com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel.
Entendemos que devemos considerar o conector contendo os contatos em bronze fosforescente com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel.
1. Está correto nesse entendimento?
R: Correto o entendimento.

NO ANEXO II - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MATERIAIS, item 4 subitem 4.2 descreve, "Atender a ANS/TIA/EIA-568-B-2 e a FCC part. 68.5 (Interferência Eletromagnética), ter corpo em termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94V-0 (flamulabilidade), possuir contatos em níquel e camada protetora com no mínimo 2,54 µm de ouro, possuir terminação do tipo 110 IDC. (conexão travar) e permitir inserção de condutores de até 1,27mm de diâmetro (22 AWG a 26 AWG)."

Comentário:
Após consulta a vários fornecedores constatou-se que os conectores RJ45 fêmeas são fabricados com os contatos elétricos em Bronze fosforoso com 50µm (1,27µm) de ouro e 100µm (2,54µm) de níquel. E acenam condutores de 0,5 a 0,61mm ou 22 a 26 AWG. Entendemos que devemos considerar os contatos do patch panel em Bronze fosforoso com 50µm (1,27µm) de ouro e 100µm (2,54µm) de níquel e que acenam condutores de 0,5 a 0,61mm ou 22 a 26 AWG.

3. Está correto o nosso entendimento?
R: Não, permanecem as características mínimas exigidas no Termo de Referência;

NO ANEXO II - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MATERIAIS, item 5 subitem 5.2 descreve, "Atender a ANS/TIA/EIA-568-B-2 e a FCC part. 68.5 (Interferência Eletromagnética), ter corpo em termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94V-0 (flamulabilidade), possuir contatos em níquel e camada protetora com no mínimo 2,54 µm de ouro, possuir terminação do tipo 110 IDC. (conexão travar) e permitir inserção de condutores de até 1,27mm de diâmetro (22 AWG a 26 AWG)."

Comentário:
Após consulta a vários fornecedores constatou-se que os conectores RJ45 fêmeas são fabricados com os contatos elétricos em Bronze fosforoso com 50µm (1,27µm) de ouro e 100µm (2,54µm) de níquel. E acenam condutores de 0,5 a 0,61mm ou 22 a 26 AWG. Entendemos que devemos considerar os contatos do patch panel em Bronze fosforoso com 50µm (1,27µm) de ouro e 100µm (2,54µm) de níquel e que acenam condutores de 0,5 a 0,61mm ou 22 a 26 AWG.

4. Está correto o nosso entendimento?
R: Não, permanecem as características mínimas exigidas no Termo de Referência;

Conforme resposta ao questionamento 3 enviado alterou a resposta do questionamento 1 enviado.

1. Devemos considerar o conector contendo os contatos em Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel. Está correto nosso entendimento?
2. Devemos considerar que os conectores aceitem condutores de 0,5 a 0,65mm ou 22 a 26 AWG. Está correto nosso entendimento?

Conforme resposta 1 enviada as 14:06

Henrique Gauth
para:
Señal, sinal, sinal, sinal, sinal, Gabriel
14:06 (163 x horas)

NO ANEXO IV - TERMO DE REFERENCIAL, E 6 FORMAS DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TELEMETRIA, E SUBLÍTIEN.

No item 4 e seus subitens e na planilha não mencionam como será feita a infraestrutura de inteligência das eletrônicas com todos os itens devem ser instalados e pontos lógicos. NO ANEXO XX - PLANILHA DE MATERIAIS E QUANTITATIVO - FORUM CVEL não menciona quantitativo para fazer essa infraestrutura de inteligência.


Questionamento 1: Devemos considerar a infraestrutura de inteligência em nossa proposta? Se sim, quantos metros de Eletroduto PVC rígido devemos considerar em nossa proposta?

R: As canalizações destinadas de desatenda e parte das eletrônicas, assim como as canalizações horizontais nas quais os pontos serão instalados, são de competência da projeto de instalação elétrica, não incluem no escopo deste projeto. Porém, caberá a CONTRATADA desatenda de projeto pensar e cabos atenda das canalizações previamente referidas. Assim que assessorios que vão instalar as eletrônicas as canalizações, assim como todos os assessorios destinados a instalação e instalação elétrica.

Conforme resposta não ficou claro se devemos considerar a infraestrutura de interligação entre a eletrocalha que será instalada pela Contratada neste processo e a infraestrutura de canaleta de descidas de responsabilidade do projeto elétrico.

3. Devemos considerar os acessórios de interligação entre as canaletas de descidas e a eletrocalha perfurada em nossa proposta?

Atenciosamente,



O PORTAL DO
Licitante
CONSULTORIA EM LICITAÇÕES

Henrique Guth
Diretor

61 3710-4700 | 61 9 9187-4747
www.oportaldolicitante.com | henrique.guth@oportaldolicitante.com | SMLN MI 09 | Conj. 5 | casa 20 | Setor de Mansões do Lago Norte | Brasília-DF | CEP 71540-101

 [@oportaldolicitante](https://www.facebook.com/oportaldolicitante)
 [@oportallicitante](https://twitter.com/oportallicitante)
 [@oportaldolicitante](https://www.instagram.com/oportaldolicitante)

"Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito."

Romanos 8:28



image.png
43 KB



image.png
24 KB



image.png
76 KB