



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

REFERÊNCIA – Pedido de Esclarecimento ao Edital do **Pregão Eletrônico nº. 024/2018**, processo administrativo nº 2018/3030, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de disjuntor de média tensão, transformadores de corrente e de potencial para as subestações de energia do Fórum Desembargador Mário Verçosa e Fórum Ministro Henoch Reis, com fornecimento de materiais, peças, equipamentos, mão de obra e acessórios para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, conforme especificações e condições definidas no Projeto Básico do edital.

À Empresa **EICO SISTEMAS**.

QUESTIONAMENTO:

O inteiro teor do Pedido de Esclarecimento encontra-se disponível no http://www.tjam.jus.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1708&Itemid=1494.

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/2018**

Considerando o pedido de esclarecimento da empresa **EICO SISTEMAS**, a pregoeira apresenta a resposta, fundamentada pelo setor técnico demandante, conforme segue:

RESPOSTA:

A Divisão de Engenharia responde ao questionamento da seguinte forma:

QUESTIONAMENTO 01: "Seguem em anexo as fotos solicitadas;"

QUESTIONAMENTO 02: "A potência térmica nominal não deve ser inferior a 1,33 vezes a carga mais alta em VA, referente à exatidão do TP."

QUESTIONAMENTO 03: "O quantitativo de cabos, conectores e etc, pode variar em função do tipo de equipamento a ser fornecido, dessa forma deve compor o custo do equipamento em questão."


QUESTIONAMENTO 04: "O relé secundário faz parte do conjunto disjuntor conforme indicado no termo de referência e devem ser acoplados em um único conjunto."


QUESTIONAMENTO 05: "O ajuste do relé de proteção secundária será feito pela engenharia do TJAM."


QUESTIONAMENTO 06: "O relé deve apresentar as características mínimas do relé Pextron 7104 (modelo mais comum do mercado para essa aplicação)"

Manaus, 23 de abril de 2018.

Tatiana Paz de Almeida
Pregoeira

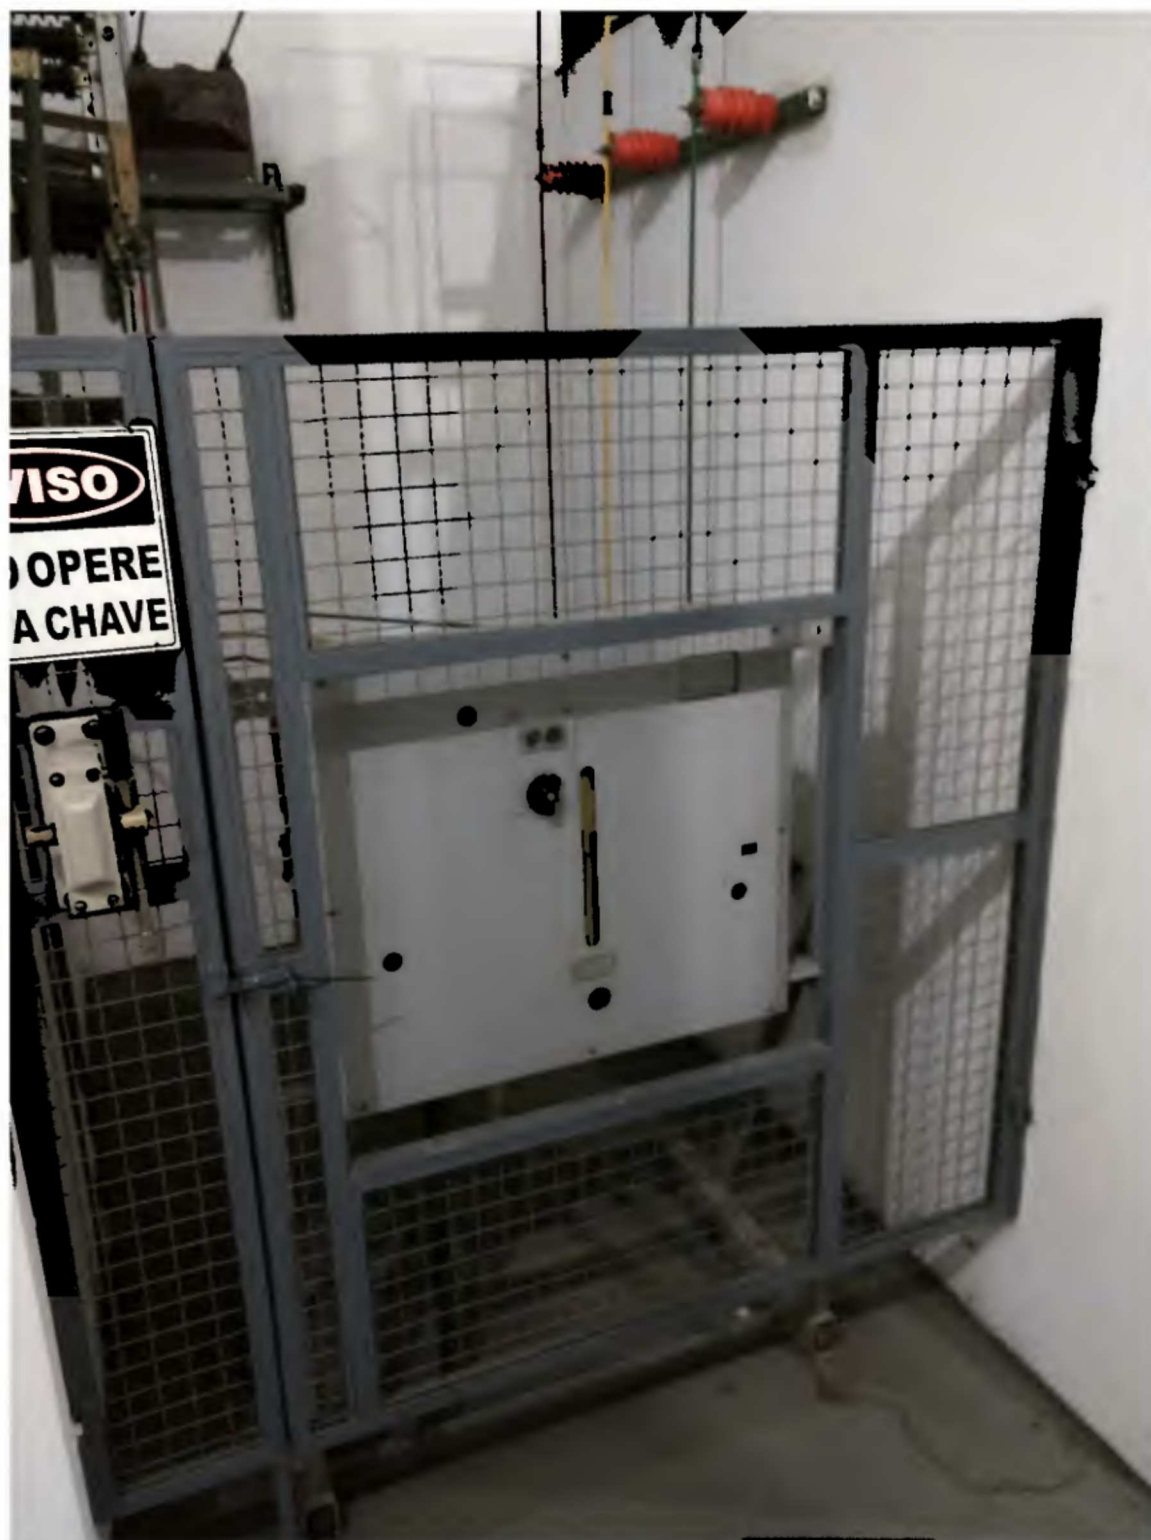

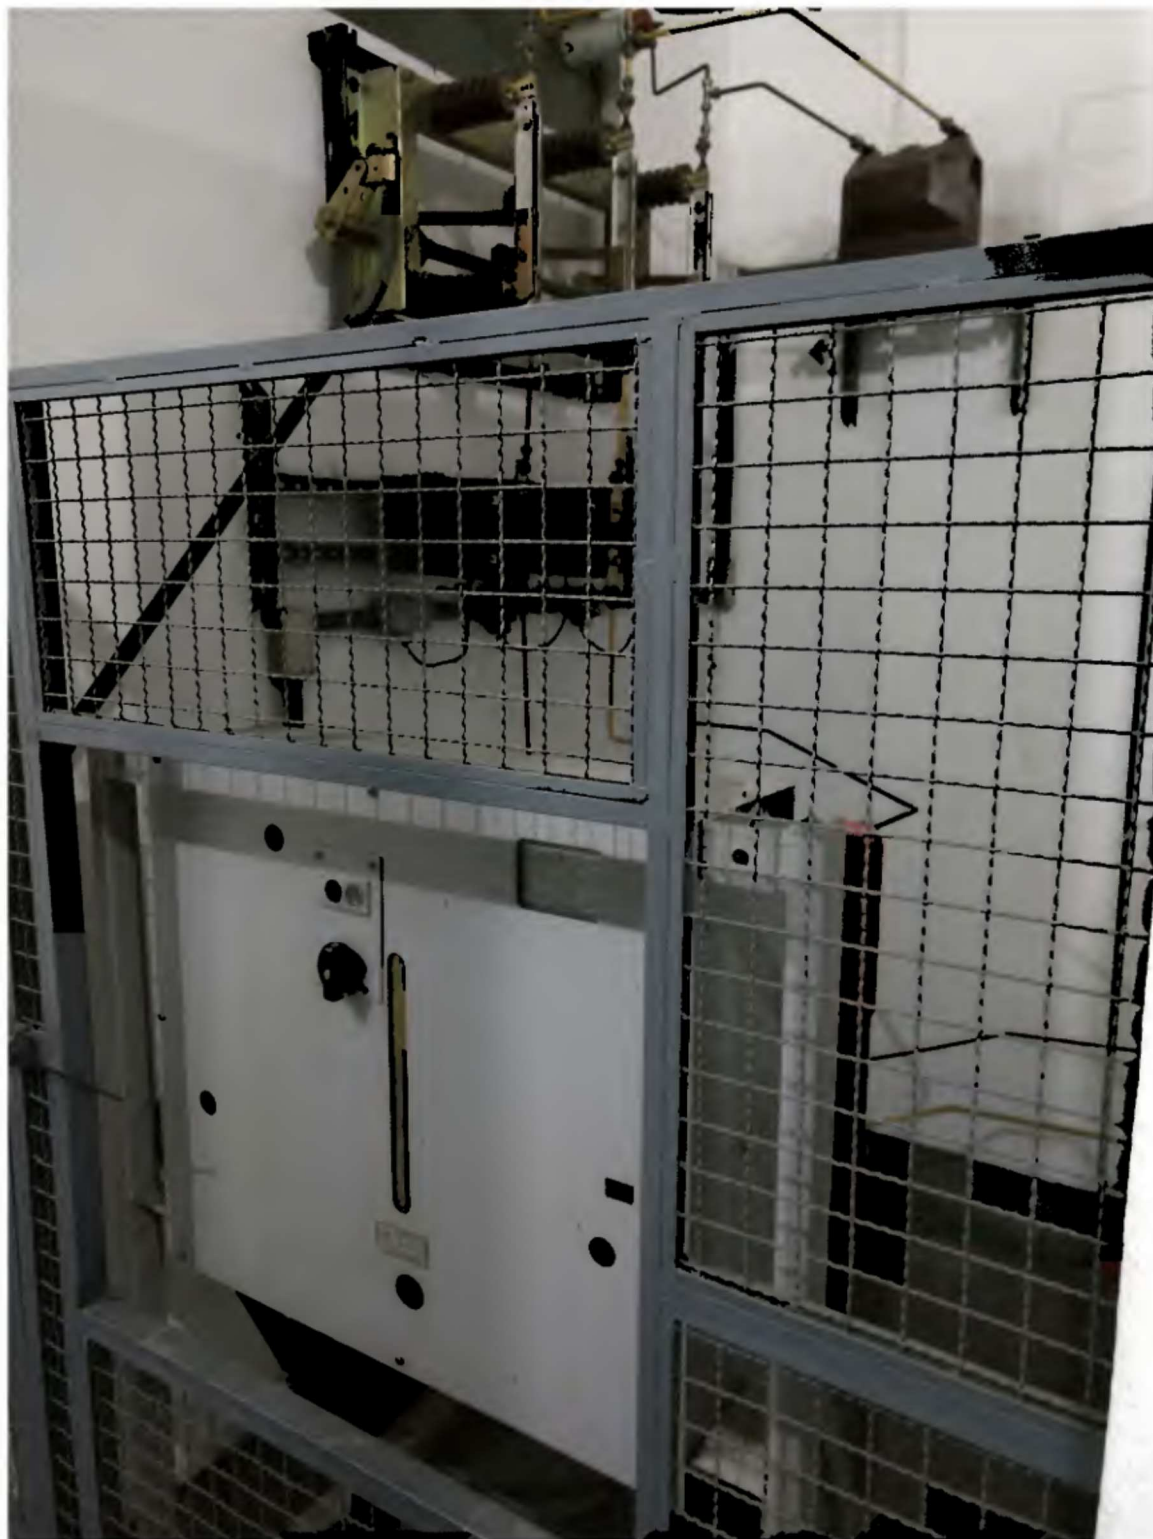

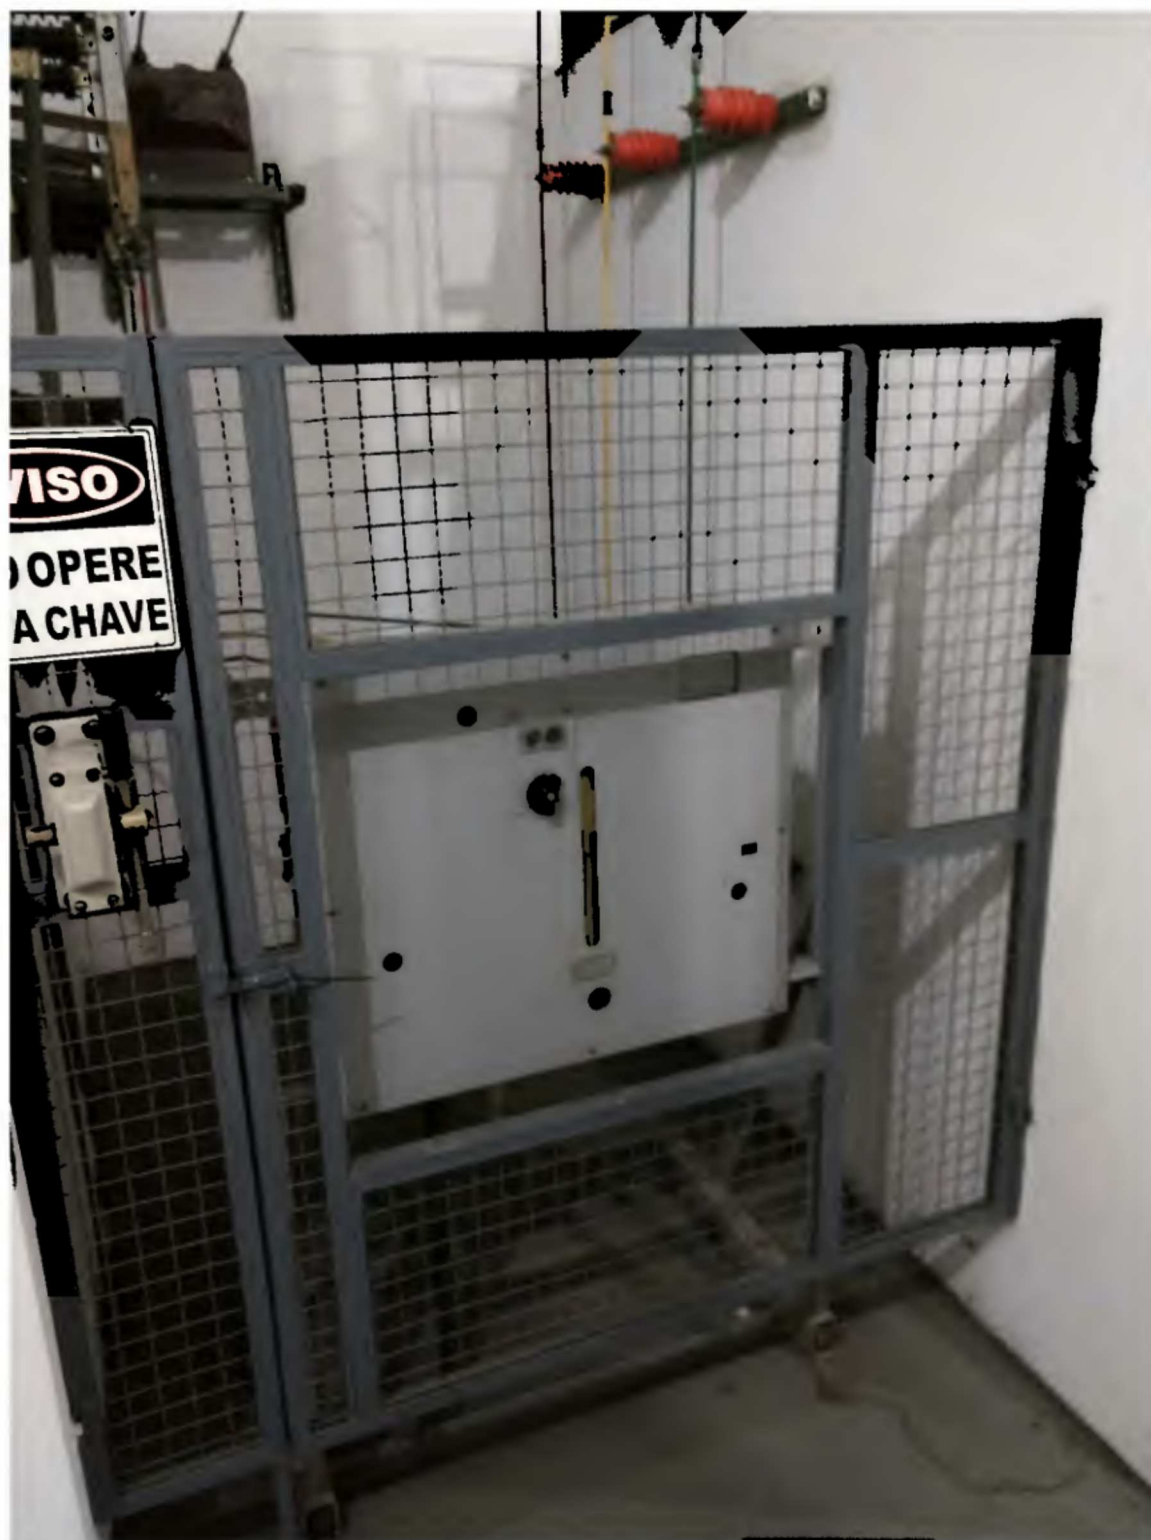

Zimbra

patricia.nery@tjam.jus.br

Re: Pedido de Esclarecimento - PREGÃO 24/2018 - PA 2016/21995

De : Ricardo Correa da Costa
<ricardo.correa@tjam.jus.br>

Seg, 23 de abr de 2018 10:57

 3 anexos

Assunto : Re: Pedido de Esclarecimento - PREGÃO 24/2018
- PA 2016/21995

Para : Patrícia Nery Santos Silva
<patricia.nery@tjam.jus.br>

Cc : Nelia Freitas Nogueira Vieira
<nelia.vieira@tjam.jus.br>, iano.wanderley
<iano.wanderley@tjam.jus.br>, Comissão
Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>,
Divisão de Engenharia
<engenharia@tjam.jus.br>

Cara Srta Patricia Nery

Seguem nossas considerações sobre os questionamentos da empresa EICO Sistemas e Controles LTDA - Epp, referente ao Pregão Eletrônico 024/2018, que trata de Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de disjuntor de média tensão, transformadores de corrente e de potencial para as subestações de energia.

1. Seguem em anexo as fotos solicitadas;
2. A potência térmica nominal não deve ser inferior a 1,33 vezes a carga mais alta em VA, referente à exatidão do TP.
3. O quantitativo de cabos, conectores e etc, pode variar em função do tipo de equipamento a ser fornecido, dessa forma deve compor o custo do equipamento em questão.
4. O relé secundário faz parte do conjunto disjuntor conforme indicado no termo de referência e devem ser acoplados em um único conjunto.
5. O ajuste do relé de proteção secundária será feito pela engenharia do TJAM.
6. O relé deve apresentar as características mínimas do relé Pextron 7104 (modelo mais comum do mercado para essa aplicação)

Sem mais para o momento, é o que nos cabe relatar

Ricardo Correa
Eng. Eletricista e Seg. Trabalho
Analista Judiciário - DVENG/TJ
(92) 33035247/5248

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>
Para: "Ricardo Correa da Costa" <ricardo.correa@tjam.jus.br>, "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Iano Wanderley" <iano.wanderley@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 23 de abril de 2018 9:52:20
Assunto: Pedido de Esclarecimento - PREGÃO 24/2018 - PA 2016/21995

Bom dia,

Segue anexa impugnação referente ao **Pregão Eletrônico 024/2018**, que trata de **Contratação** de empresa especializada no fornecimento e instalação de **disjuntor de média tensão, transformadores de corrente e de potencial para as subestações de energia** do Fórum Desembargador Mário Verçosa e Fórum Ministro Henoch Reis, com fornecimento de materiais, peças, equipamentos, mão de obra e acessórios para atender ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, conforme especificações e condições definidas no Projeto Básico do edital.

Solicitamos, por gentileza, que se manifestem acerca dos questionamentos que estejam dentro de suas respectivas áreas técnicas, e lembramos cordialmente que o exíguo prazo decorre da cláusula 5a do edital, assim como ao parágrafo primeiro do art. 12 do decreto 3.555/2010.

Peço, por gentileza, o envio da resposta até hoje 23/04/201 (segunda-feira), às 14:00.

Agradeço a compreensão e estamos à disposição.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM

De: "Eico Sistemas Controles Ltda" <eicosistemas@yahoo.com.br>
Para: cpl@tjam.jus.br
Enviadas: Segunda-feira, 23 de abril de 2018 9:22:50
Assunto: PE No. 024/2018-TJAM - QUESTIONAMENTO/SOLICITAÇÃO

Prezados Senhores,

Com relação ao Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2018-TJAM temos a fazer o seguinte questionamento:

- 1 – Solicitamos a gentileza, nos fornecer foto dos disjuntores instalados, mostrando conexões de entrada e saída destes, bem como foto exemplificativa do tipo de disjuntor solicitado;
- 2 – Pedimos informar a Potência Térmica do TP, foi solicitada por fornecedores;
- 3 - Com relação ao item 18.1.3, das especificações técnicas, onde mencionam que "é de inteira responsabilidade da CONTRATADA todo o quantitativo de cabos, conectores, barras, etc. e demais acessórios que se fizerem necessários para execução completa dos serviços de instalação do disjuntor e ligação do relé de proteção secundária", perguntamos:
-- esses materiais acima mencionados não deveriam estar planilhados, pois geram um custo?

- quem fornecerá o Relé Secundário? caso faça parte do fornecimento, qual modelo ou características desejados?
- Ainda sobre o relé, quem irá fazer a **Regulagem** do mesmo?

Sem mais para o momento, agradecemos e ficamos no aguardo de sua breve resposta.

Atenciosamente,
César Almeida.
EICO Sistemas e Controles LTDA - Epp
CNPJ: 15.732.282/0001-99
(91) 4141-0624 / 98274-0489



Modelo similar de disjuntor a ser adquirido.jpg

5 MB



Disjuntor atual foto2.jpg

4 MB



Disjuntor atual Foto1.jpg

4 MB